



INOX ONE

Juego monocomando para cocina, con pico extraíble.

Código Z412.01/I1

ES



Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre mesada
Material	Acero Inoxidable
Presión de operación	0.4 a 4 bar

Incluye

Cuerpo armado

Flexibles

Kit de fijación

*Nota

Flexible de 450mm.

Características



FÁCIL
LIMPIEZA



FÁCIL
INSTALACIÓN




DURABILIDAD



CALIDAD


Plano

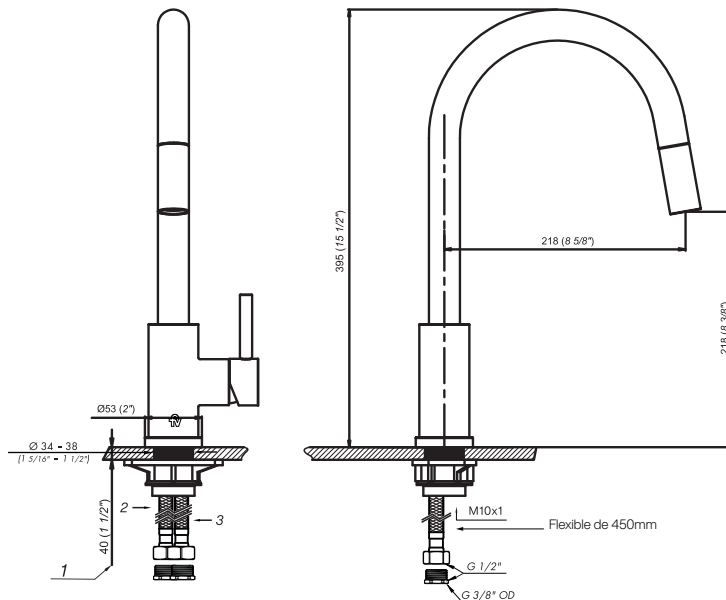

*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Gráfico de cálculos de operación

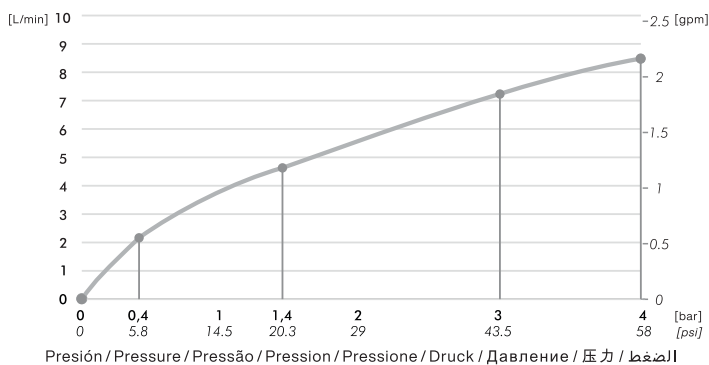

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fvinternacional i fvinternacional

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV





INOX ONE


Kitchen faucet with removable spout.

Code Z412.01/I1

EN




Diagram

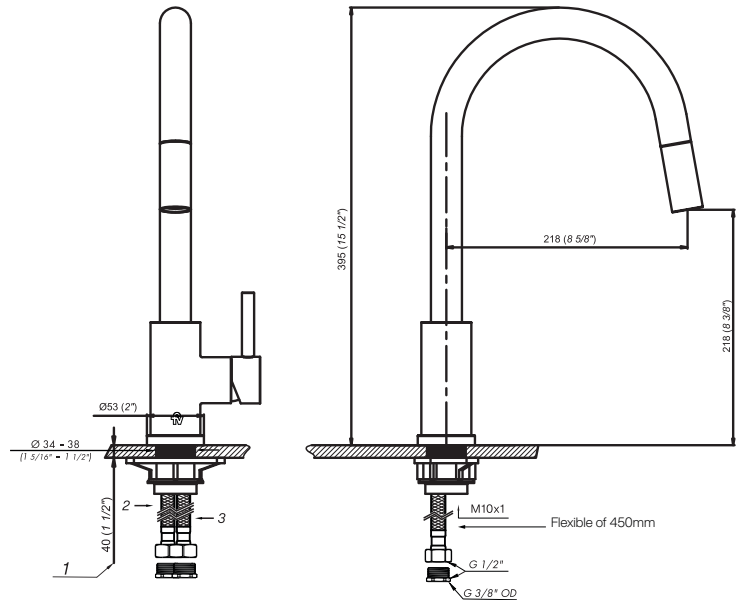

*dimensions in millimeters

*dimensions in inches

Flow rate chart

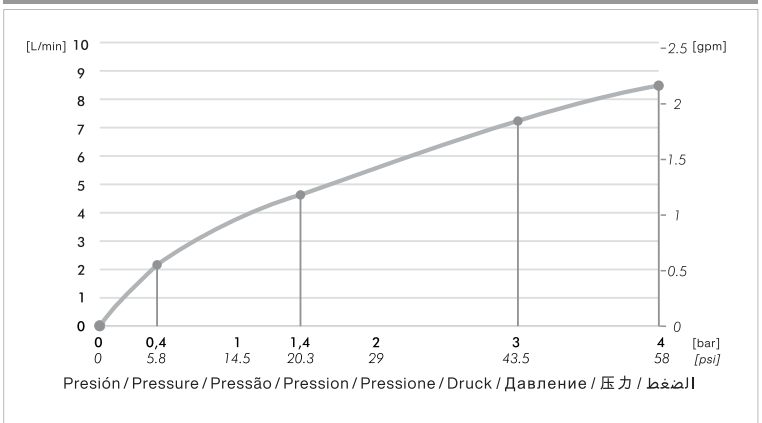

Flow measurement was performed with body water outlet free of restrictions.

Finishes



Product detail

Installation	On kitchen deck or sink
Material	Stainless steel
Pressure	0.4 a 4 bar

Included

Armed set
Fixing set
Flexibles

*Note

Flexible of 450mm.

Features



EASY
CLEAN



EASY
INSTALLATION



DURABILITY



QUALITY

GRUP
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fvinternacional](https://www.facebook.com/fvinternacional) [fvinternacional](https://www.instagram.com/fvinternacional)

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS





INOX ONE

Misturador monocomando para cozinha, com bica removível.

Código Z412.01/I1

PT



Acabamentos



Informações técnicas

Instalação	De mesa de cozinha
Material	Metal cromado
Pressão de uso	0.4 a 4 bar

Incluído

Conjunto armado
Flexível
Kit de fixação

*Observação

450 mm flexível.

Características



FÁCIL
LIMPEZA



FÁCIL
INSTALAÇÃO




DURABILIDADE




QUALIDADE

Plano / Diagram

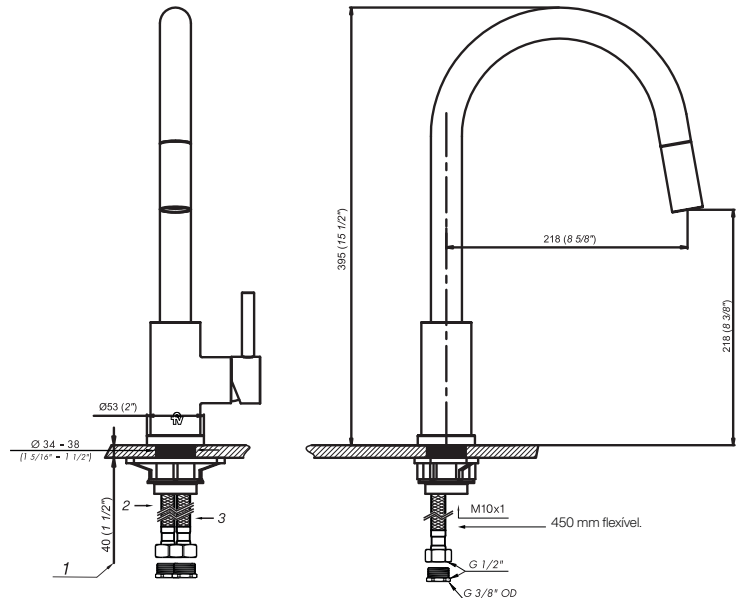

*dimensões em milímetros
e polegadas

Gráfico de cálculo de operação

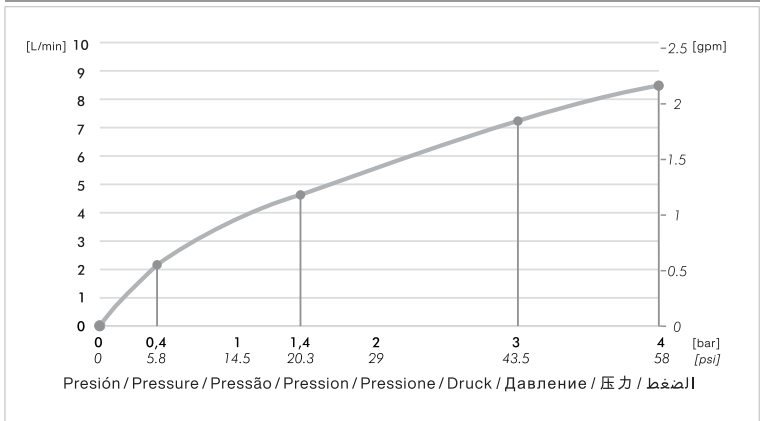

A medição do fluxo foi realizada com a saída do corpo livre de restrições.

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fvinternacional](https://www.facebook.com/fvinternacional) [fvinternacional](https://www.instagram.com/fvinternacional)

UTILIZE SEMPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

